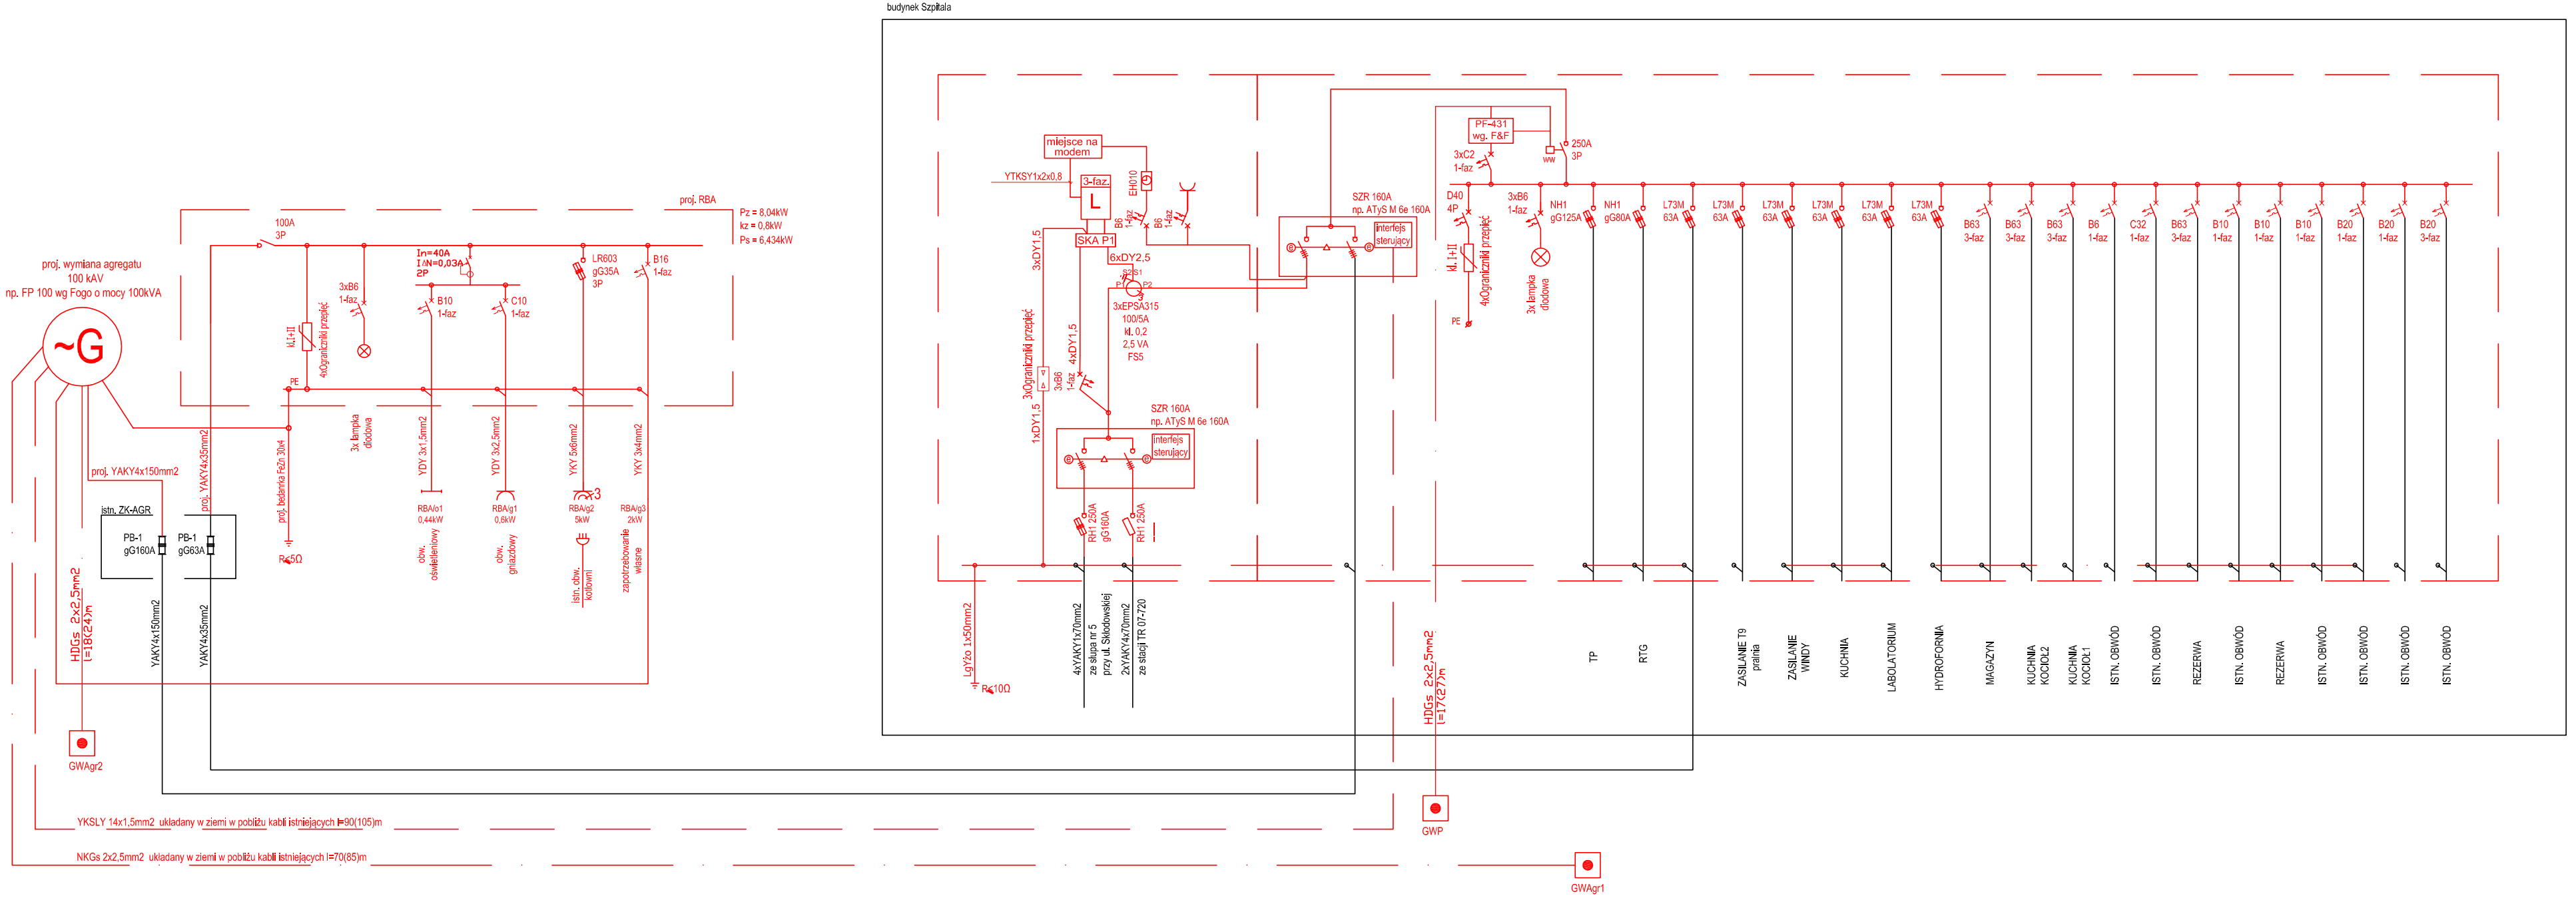

projektowane elementy elektroenergetyczne

istniejące elementy elektroenergetyczne

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

zasilanie - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C
odbiorcą - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik roznicowoprądowy

UWAGA:

- *fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie*
- *rozdzielnicę RG+TL wykonać jako stojącą z dziwiami pełnymi zamykanymi na zamek, IP44, II klasa izolacji*
- *rozdzielnicę RBA wykonać jako natynkową z drzwiami pełnymi, metalowymi, IP54, II klasa izolacji*
- *punkty PE w rozdzielnicach połączyć z uziemieniem*

Jednostka projektowa	TARE *ul. Składowa 12/211, 15-399 Białystok, tare@tare.pl, www.tare.pl*			*tel. 85 307 00 60, 697 717 164, 502 147 059*	
Obiekt	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej*				
Adres:	*ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka*				
Inwestor	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej*				
Przedmiot rysunku	*Schemat zasilania*		*Skala*		*Nr rys. E5*
	Imie i nazwisko	*Specjalność*	*Nr urprawnień*	*Data*	*Podpis*
Autor:	*mgr inż. Tomasz Surowiec*	*INSTALACJE ELEKTRYCZNE*	*PDL/0074/POOE/07*	*13.07. 2015r.*	
Współpraca	*inż. Karolina Olszańska*				